


B49X2.5

双色液位计

(锅炉用)

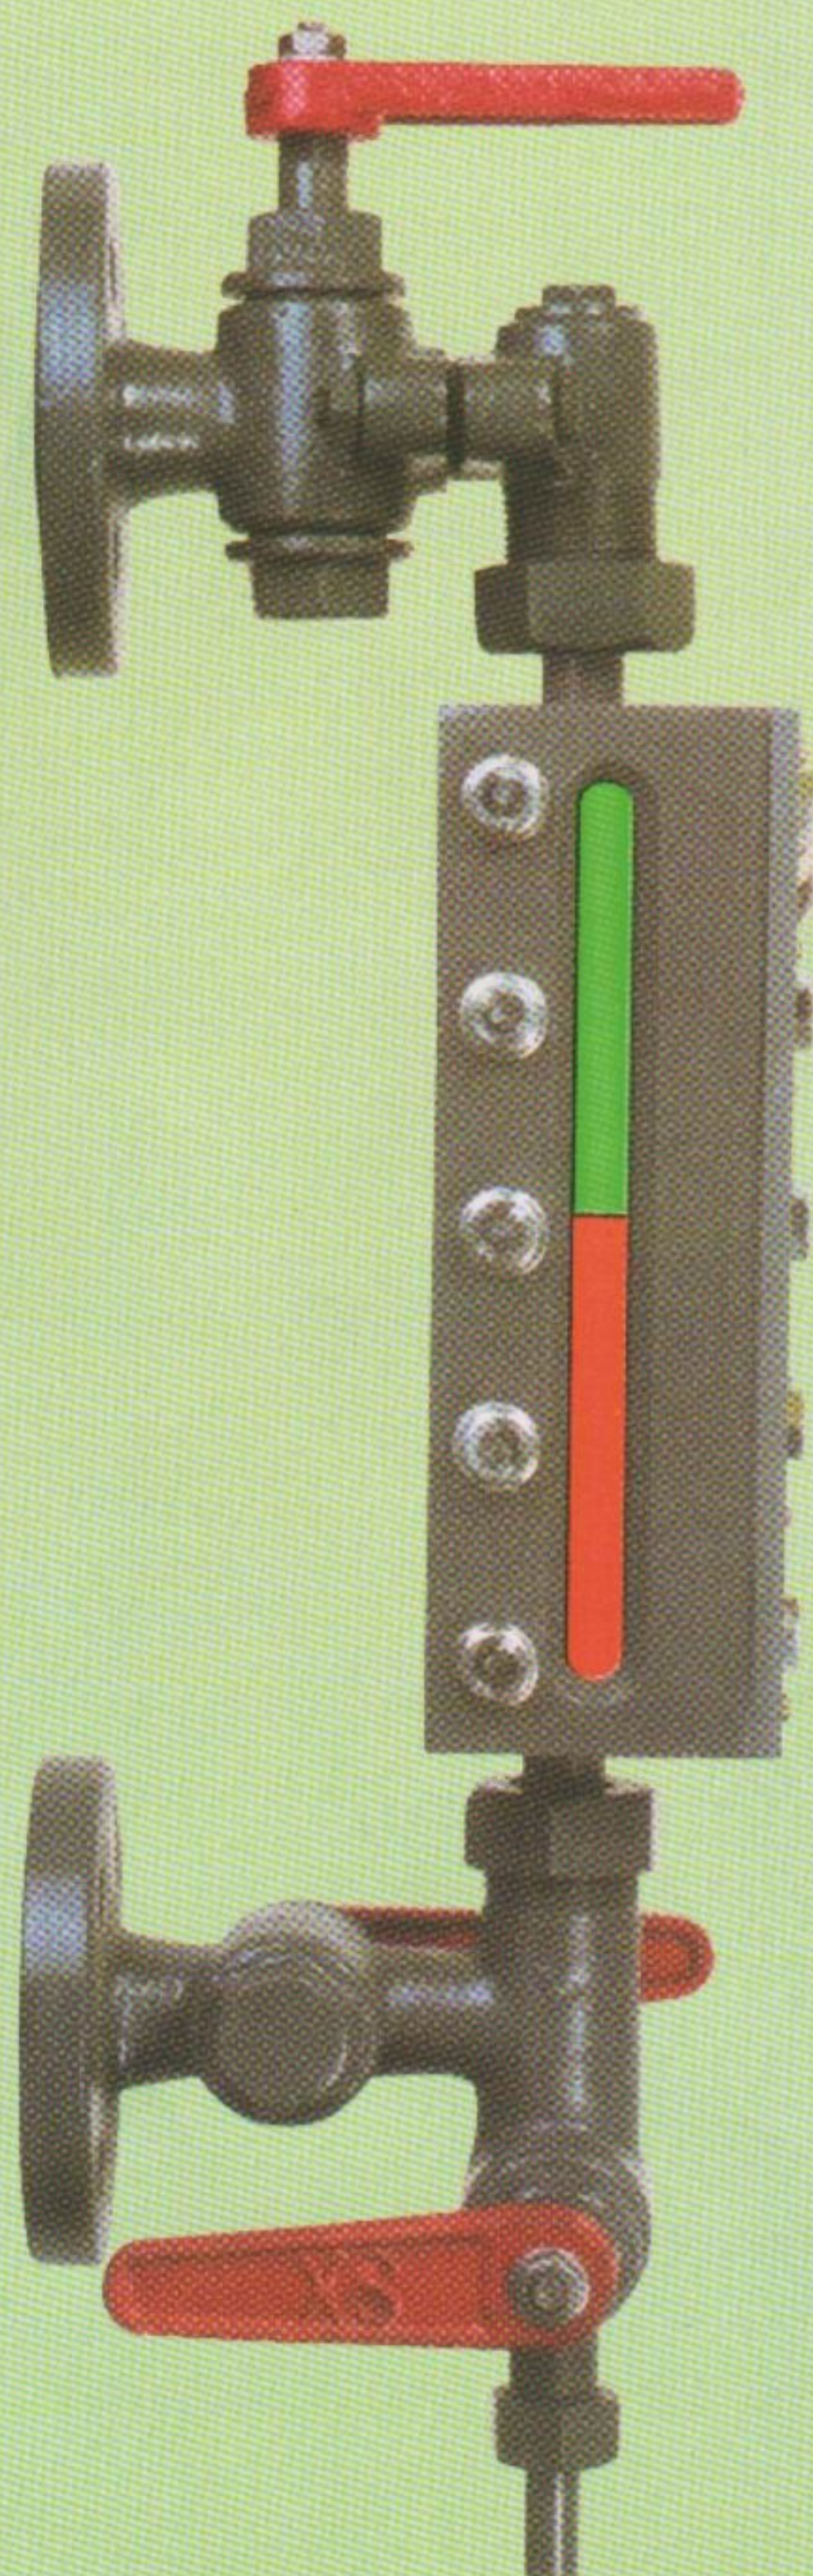

- ★ 中国化工装备总公司定点企业
- ★ 中国化工装备协会常务理事单位
- ★ 通过 ISO9001 国际质量体系认证
- ★ A A A 级 质 量 信 誉 企 业

★ 本公司开发的 B49X 双色液位计获中、美、英、日、韩五国专利，被列为国家级重大新产品计划，获部级科技进步奖；液汽相界面分明，能在远距离观察液位，安全可靠；适合锅炉等压力容器的液位显示。

性能与参数


项 目		B49X2.5		
公称压力	MPa	2.5		
试验压力	MPa	3.75		
介 质		水、蒸汽		
介质温度	℃	≤225		
可视距离	m	60		
视角范围	度	20		
安装中心距	mm	250	300、330	350、440
观察孔高	mm	145	165	195
法兰通径	DN	25		
执行标准		HG/T2483-2006		

标 记

B49X2.5 — × × ×

安装中心距：用数字表示

B49X 双色液位计，公称压力 2.5MPa

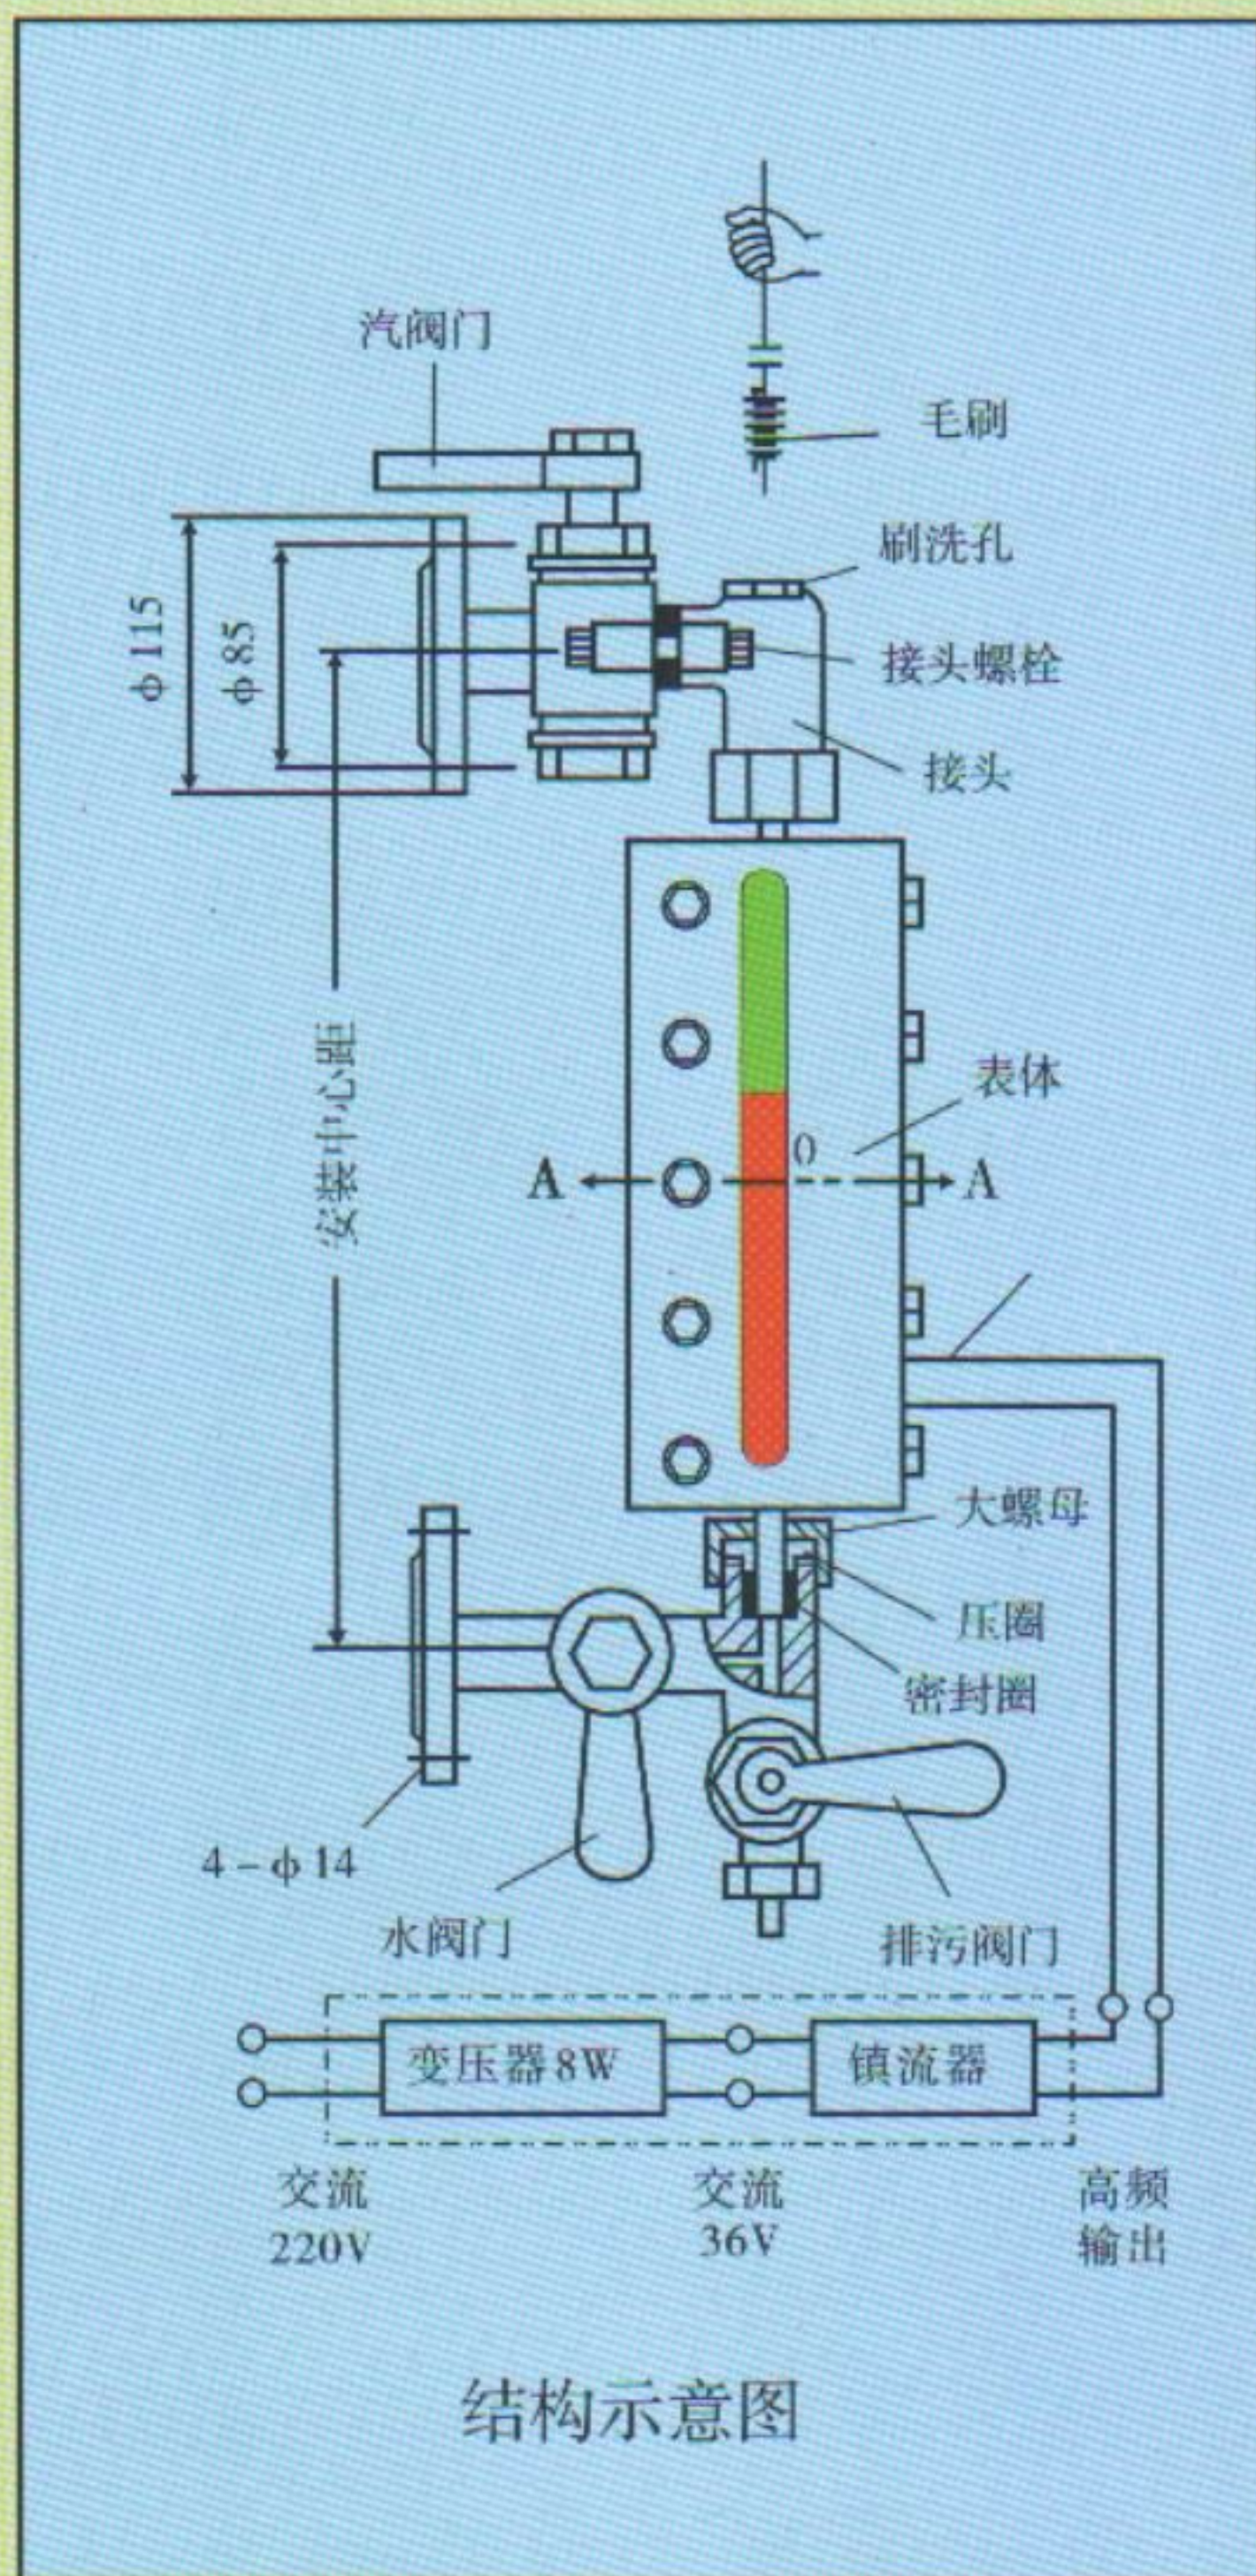

结构示意图


标记示例

B49X 双色液位计，公称压力 2.5MPa，安装中心距 350mm

标记：B49X2.5—350

安装使用

- 1、按图安装，使用时要保持水、汽路畅通，防止出现假水位；
- 2、锅炉在运行中要卸下液位计检修时，先关闭水汽阀门再按图所示卸掉上阀接头螺栓，然后松开下阀门大螺母即可将液位计取下；
- 3、液位计视镜在使用中被腐蚀是正常现象，应在适当时机更换。腐蚀速度与水质处理状况、压力及冲洗频度有关，视镜挂污可用毛刷刷洗（加适量去污剂效果更好），以延长液位计视镜的使用寿命，视镜腐蚀速度过快的用户，可选用本公司新开发的 B49X-F 防腐型双色液位计；
- 4、液位计上的密封垫、密封衬套、视镜等，长时间使用会发生磨损、腐蚀和老化，应在适当时机更换；
- 5、液位计光源不亮，应检查电路、镇流器、变压器和灯管是否接触不良或损坏，如果排除不了，可把侧盖板取下，临时附设一个光源使用，待处理好后再恢复原样（变压器、镇流器在出厂时有分体或者是合体两种）。

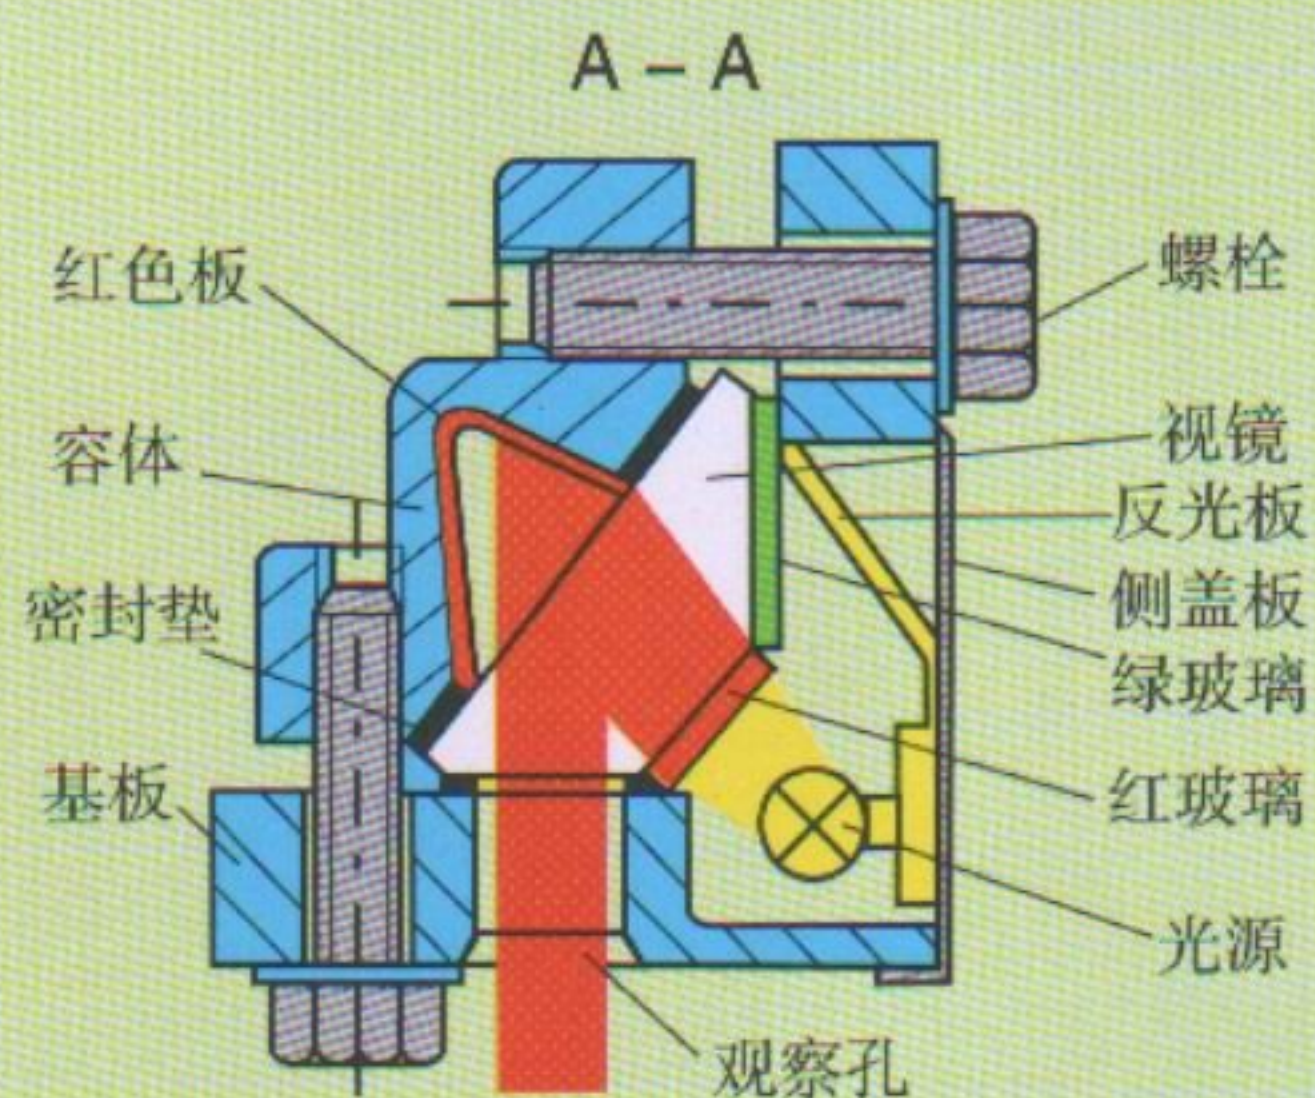

沈阳水星仪表有限公司

地址：沈阳市和平区南京南街 138 号

邮编：110005

电话：024-23523325 23520701

传真：024-23523264

Email: shuixing@mail.sy.ln.cn

账 户：沈阳水星仪表有限公司

开户行：盛京银行沈阳市民族支行

账 号：07031630-01-00307-00000-3

税 号：210112604608068

(0803)